



Les 8: Hoe krijg ik de resultaten van faeces, urine en microbiologie te zien?



Wanneer u met de muis over Faeces of Urine beweegt, zal u zien dat het pijltje van de muis verandert in een handje (het betreft hier een link met een **samengesteld resultaat**).

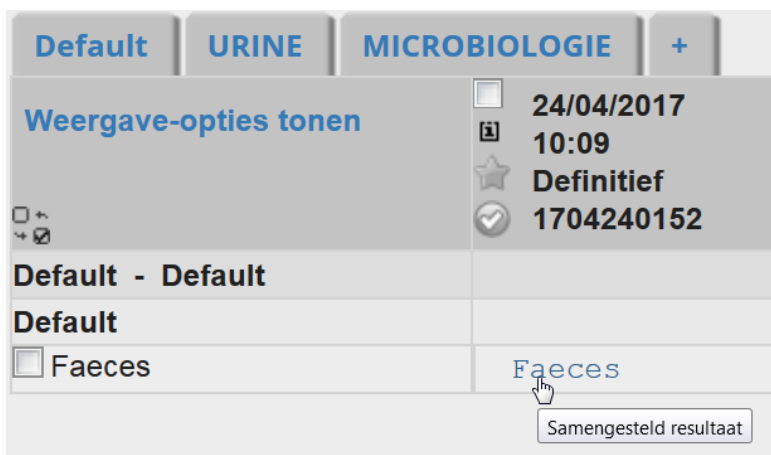

Door te klikken op Faeces of Urine krijgt u een 2^e scherm met de resultaten te zien.

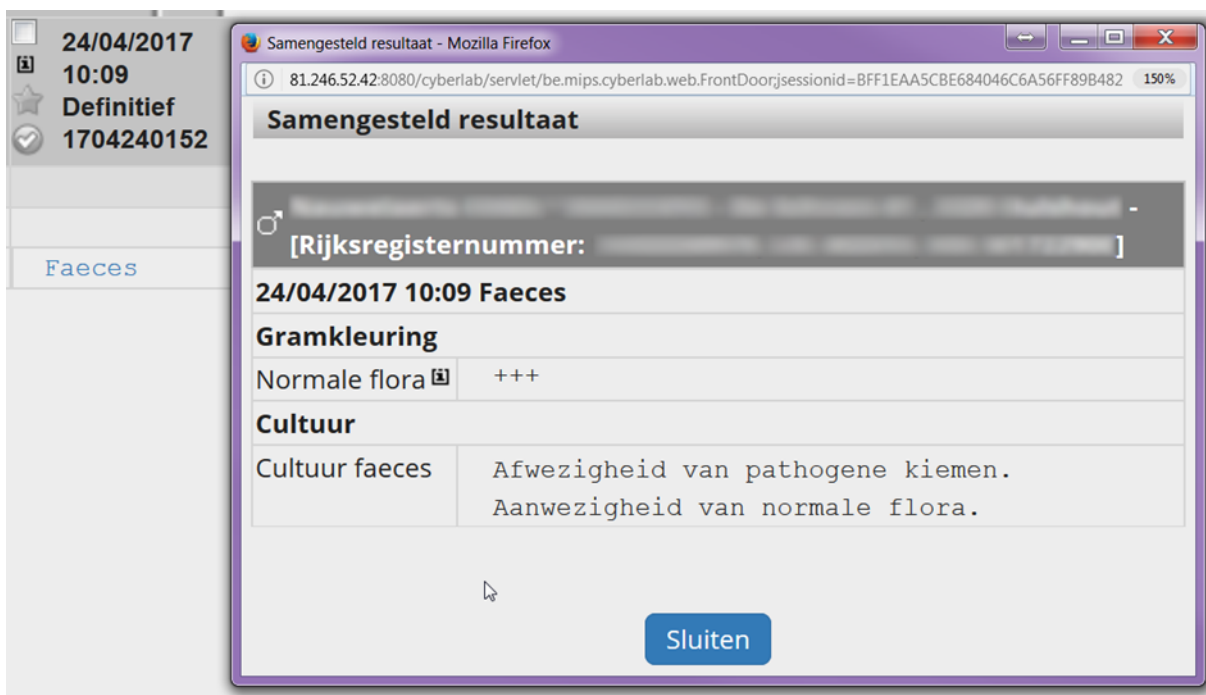

Ook Microbiologie geeft een samengesteld resultaat. Door op de link te klikken, ziet u de resultaten van de cultuur met antibiogram.

MICROBIOLOGIE - Urine		
Urinesediment		
<input type="checkbox"/> Rode bloedcellen	↘	positief +
<input type="checkbox"/> Rode bloedcellen kwantitatief	↘ ↑	23
<input type="checkbox"/> Witte bloedcellen	↘	positief ++++
<input type="checkbox"/> Witte bloedcellen kwantitatief	↘ ↑	>500
<input type="checkbox"/> Gisten	↘	Negatief
<input type="checkbox"/> Gisten kwantitatief	↘	0
<input type="checkbox"/> Bacteriën	↘	positief +++
<input type="checkbox"/> Bacteriën kwantitatief	↘ ↑	830
Cultuur		
<input type="checkbox"/> Urine		* Urine - Staal

Samengesteld resultaat

Samengesteld resultaat

[Rijksregisternummer:]

10/07/2017 14:05 Urine - Staal

Cultuur

Cultuur urine aerob 1. Escherichia coli
> 100.000 bact./ml

1	
amoxicilline-clavulaanzuur	S
ampicilline	S
cefuroximaxetil	S
gentamicine	S
ciprofloxacine	S
trim.-sulfamethoxazol	S
nitrofurantoïne	S
fosfomycine	S

Sluiten

U zou ook de weergave van de resultaten kunnen wijzigen door te klikken op 'Weergave-opties tonen'.

Default | URINE | MICROBIOLOGIE | +

Weergave-opties tonen

24/04/2017
10:09
Definitief
1704240152

Default - Default

Default

Faeces Faeces

Verwijder het vinkje bij 'Samengestelde resultaten als link'.

Weergave-opties verbergen

Algemeen

Uitgebreide opties voor 'Goedkeuren' of 'Vlag' activeren

Zichtbaarheid

Norm / Eenheid

Secties

Samengestelde resultaten als link

Lange alfanumerieke waarden

Toon materiaal naast de waarde

Uw eigen panels als tabbladen tonen

Filter

U krijgt nu de resultaten meteen te zien, zonder dat u eerst op een link dient te klikken.

Default	URINE	MICROBIOLOGIE	+
Weergave-opties tonen			
<input type="checkbox"/>	24/04/2017	10:09	Definitief
<input checked="" type="checkbox"/>	1704240152		
Default - Default			
Default			
<input type="checkbox"/>	Faeces	24/04/2017 10:09	Faeces
Gramkleuring			
	Normale flora		+++
Cultuur			
	Cultuur faeces	Afwezigheid van pathogene kiemen. Aanwezigheid van normale flora.	



Deze weergave optie blijft behouden voor alle volgende resultaten van uw patiënten.

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met de helpdesk van Somedi op support@somedi.be of telefonisch op het nummer 015 25 89 04 of Dorien Van Rampelberg 015 25 89 87